



161012050669

江 苏 徐 海 环 境 监 测 有 限 公 司

监 测 报 告

(2021) 环 监 (水) 字 第 (1469) 号



监 测 类 别 _____ 委 托 监 测 _____

委 托 单 位 _____ 江苏超力建材科技有限公司 _____



地址：徐州市经济技术开发区大庙街道办事处农业科学院内

邮编：221000

电话：0516-83556808

江 苏 徐 海 环 境 监 测 有 限 公 司

监 测 报 告

委托单位	江苏超力建材科技有限公司	联系人	丁明升
地址	徐州市贾汪区徐州工业园区超越大道南侧、中经四路西侧	电话	13815307060
样品类别	污 水	邮编	221000
采样单位	江苏徐海环境监测有限公司	采样地点	见监测结果
采样日期	2021 年 12 月 29 日	测试日期	2021 年 12 月 29 日 ~12 月 30 日
采样计划和程序说明	按照《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019) 及相关作业指导书的要求进行。		
结论	见表 2 监测结果。		
解释与说明	无。		
编制			
审核			
签发			
监测单位公章  报告专用章 签发日期 2021 年 12 月 31 日			

1.监测方法及依据见表 1

表 1 监测方法及依据

样品类别	监测项目	监测方法及依据
污水	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018

2.监测结果见表 2

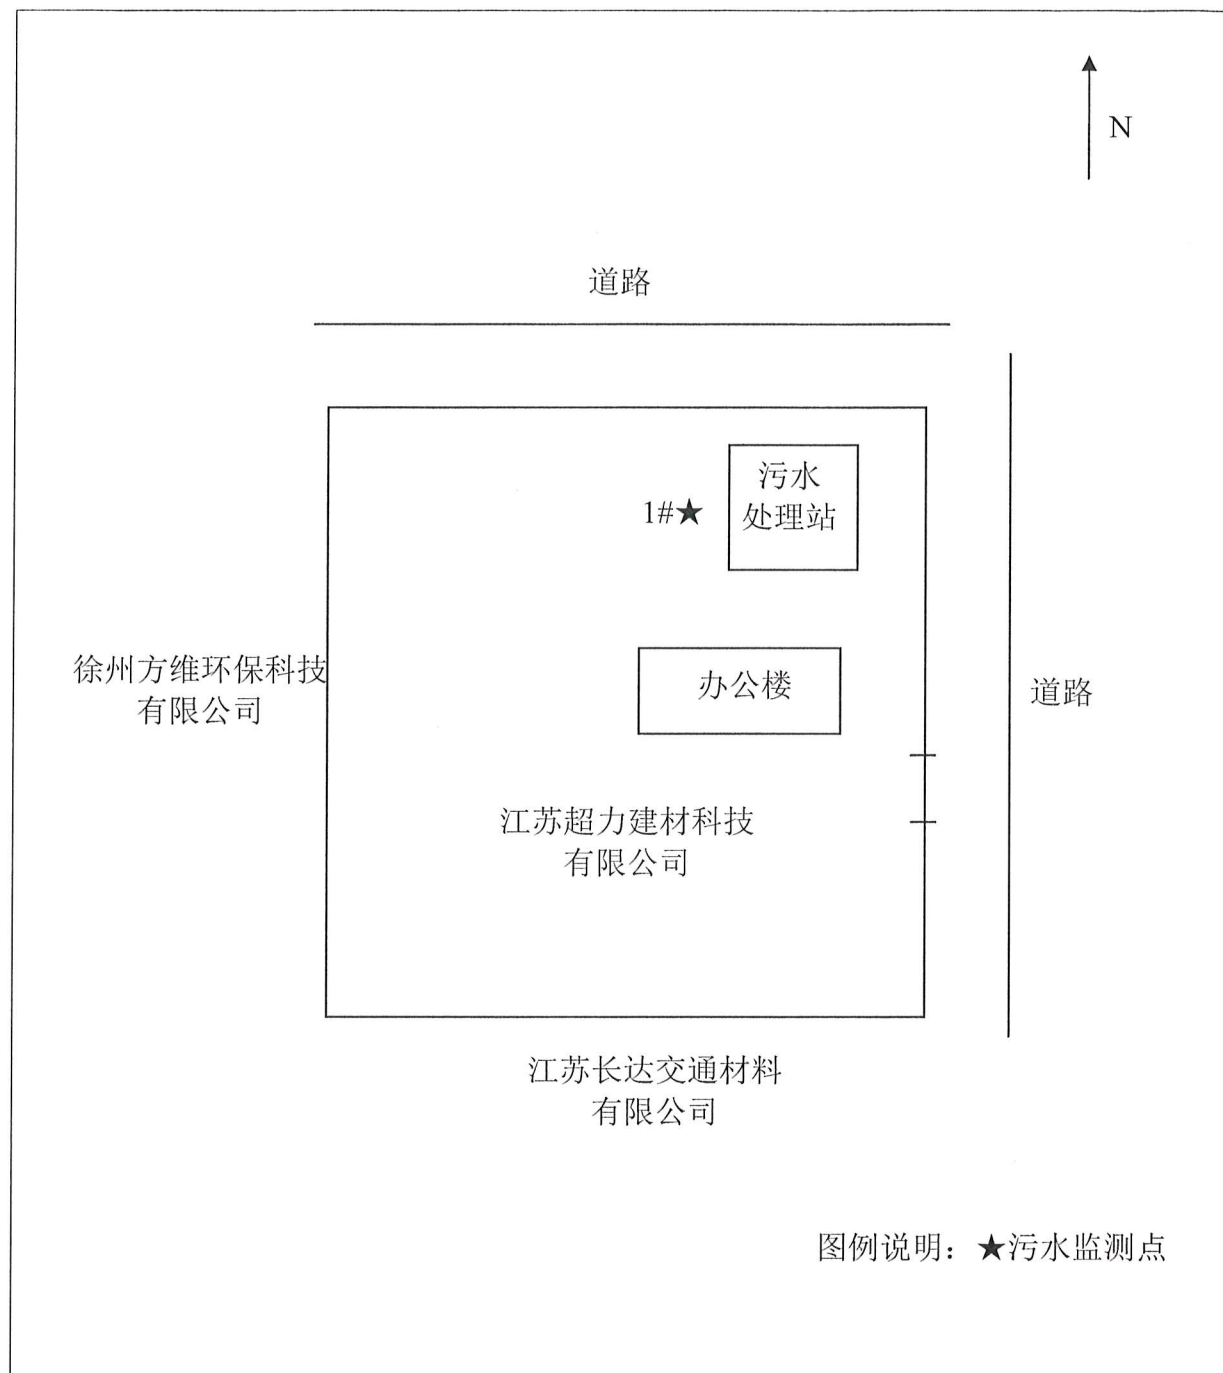
表 2 监 测 结 果

采样地点	样品编号	样品状态	监测项目	监测结果 (mg/L)
污水总排口	20211129 nWS01-1	黑色、 无臭、 无浮油	石油类	1.25

测有
用

3.监测点位平面示意图见图 1

图 1 监测点位平面示意图



报告结束